Förvaring av brandfarlig vätska på Ortopediska anestesi- och operationsavdelningen.

På ortopedoperation finns tre brandceller

1. Operationssalar 11-14, inklusive personalrum och depå
2. Operationssalar 1-10, inklusive dagkirurgiska avdelningen
3. Avdelning 70H

Karta:

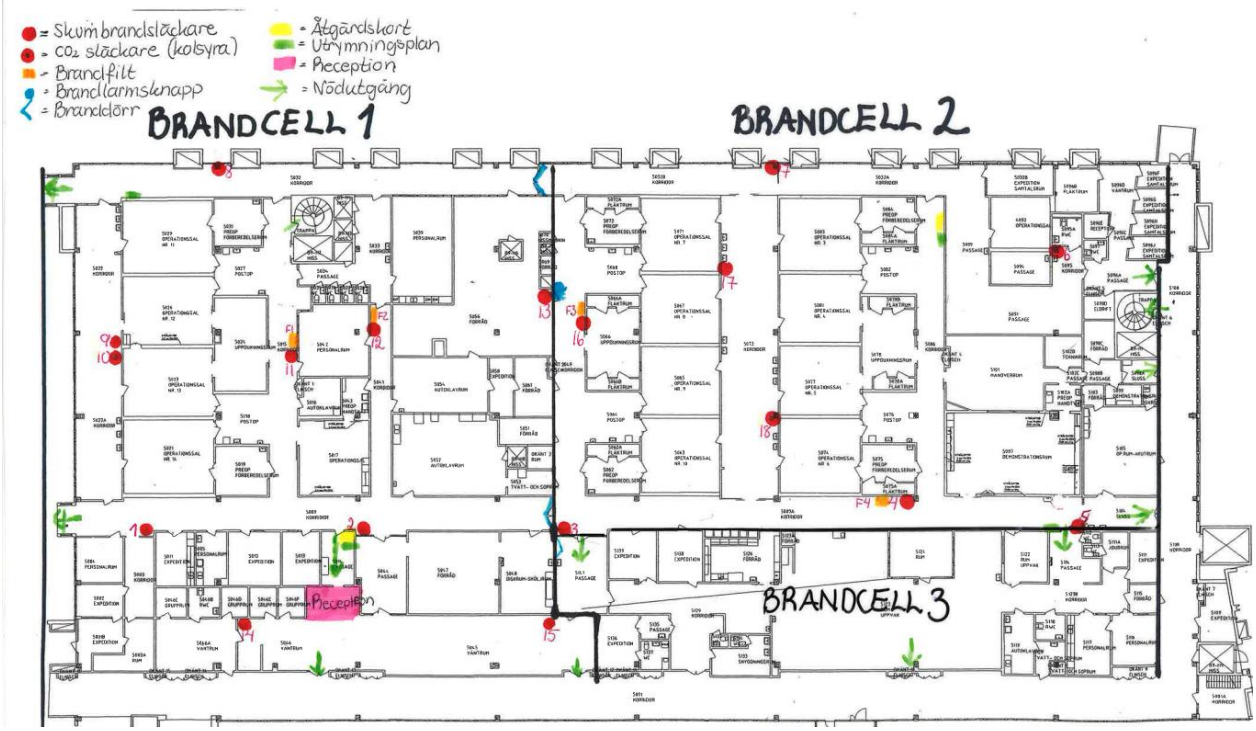

Hela ytan är mycket stor på Ortopediska anestesi- och operationsavdelningen i hus B9 och efter utlåtande från förebyggande Brandförsvar och utifrån verksamhetens art, skall brandfarlig vätska begränsas till generellt 50 l/brandcell.
Öppnade förpackningar med desinfektionssprit och handsprit, motsvarande dagsbehovet, två flaskor, kan förvaras tillgängligt på rullvagnar, operationssalar eller vid handfat.

Brandfarliga vätskor, som desinfektionssprit och handdesinfektion, som inte behövs för dagsbehovet, ska som regel förvaras i brandsäkert skåp. Skåpet på ortopedoperation står i osterila korridoren snett utanför sal 6 och här förvaras endast oöppnade förpackningar.